

Regulamentul UEFA privind infrastructura stadionului

Ediția 2018

CUPRINS

Preambul 3

I. Prevederi cu caracter general 3

- Articolul 1 – Domeniul de aplicare 3
- Articolul 2 – Raportul cu regulamentele competiționale 3
- Articolul 3 – Rolurile și responsabilitățile 3
- Articolul 4 – Definițiile termenilor 3

II. Zonele rezervate jucătorilor și oficialilor 4

- Articolul 5 – Terenul de joc 4
- Articolul 6 – Zona de încălzire 4
- Articolul 7 – Porțile și poarta de rezervă 4
- Articolul 8 – Băncile pentru rezerve 4
- Articolul 9 – Catargele pentru steaguri 4
- Articolul 10 – Spațiile pentru jucători și oficiali 5
- Articolul 11 – Vestiarele 5
- Articolul 12 – Camera delegatului 5
- Articolul 13 – Unitatea de prim ajutor și tratament pentru jucători și oficiali 5
- Articolul 14 – Postul de control antidoping 5
- Articolul 15 – Zonele de parcare 5
- Articolul 16 – Instalația de nocturnă 5

III. Zonele rezervate spectatorilor 6

- Articolul 17 - Capacitatea 6
- Articolul 18 – Tribunele și dotările pentru spectatori 6
- Articolul 19 – Accesul, ieșirea publicului și traseele de circulație 6
- Articolul 20 – Sistemul de iluminat de urgență 7
- Articolul 21 – Sistemul de sonorizare 7
- Articolul 22 – Grupurile sanitare pentru spectatori 7
- Articolul 23 – Punctele de prim ajutor pentru spectatori 7
- Articolul 24 – Dotările pentru spectatorii cu dizabilități 7
- Articolul 25 – Locurile rezervate VIP-urilor și spațiile de recepție 7
- Articolul 26 – Zonele de parcare 7
- Articolul 27 – Camera de control 8
- Articolul 28 – Sistemul de televiziune cu circuit închis 8

IV. Zonele rezervate reprezentanților mass media 9

- Articolul 29 – Zona de lucru pentru reprezentanții mass media 9
- Articolul 30 – Zona de lucru pentru fotografi 9
- Articolul 31 – Tribuna presei 9
- Articolul 32 – Platformele pentru camerele video 9
- Articolul 33 – Posturile comentatorilor TV 10
- Articolul 34 – Studiourile de televiziune 10
- Articolul 35 – Zonele pentru interviuri-fulger 10
- Articolul 36 – Zona carelor de reportaj 10
- Articolul 37 – Sala pentru conferințe de presă 11
- Articolul 38 – Zona mixtă 11

V. Prevederi finale 12

- Articolul 39 – Procedurile disciplinare 12
- Articolul 40 – Anexele 12
- Articolul 41 – Punerea în aplicare 12
- Articolul 42 – Textul de referință 12

ANEXA A: Calcularea iluminării medii a instalației de nocturnă (a se vedea articolele 16.01 și 16.02) 13

- A.1 Definițiile termenilor 13
- A.2 Testarea 13

ANEXA B: Organizarea terenului de joc (a se vedea articolul 5.07) 14

Preambul

În conformitate cu articolul 50 (1) din *Statutul UEFA*, a fost adoptat următorul regulament.

I. Prevederi cu caracter general

Articolul 1 – Domeniul de aplicare

1.01 Prezentul regulament se aplică ori de câte ori se face referire la acesta în regulamentul specific al unei competiții UEFA.

1.02 El prevede criteriile structurale minime care trebuie îndeplinite de un stadion pentru a se încadra în una din categoriile 1, 2, 3 sau 4 stabilite de UEFA (în ordine crescătoare din punct de vedere al dotărilor). Cu cât categoria este mai înaltă, cu atât criteriile sunt mai stricte și mai numeroase (articolele 5-38). Criteriile structurale aplicabile fiecărei categorii sunt prezentate sub formă de tabele care arată gradarea criteriilor între diferitele categorii. Criteriile structurale care nu sunt prezentate sub formă de tabel se aplică tuturor categoriilor.

1.03 De asemenea, prezentul regulament stabilește responsabilitățile privind monitorizarea respectării criteriilor structurale pentru fiecare categorie de stadion și precizează condițiile în care administrația UEFA poate aproba exceptarea de la aplicarea unui anumit criteriu structural (articolul 3).

1.04 Prezentul regulament nu afectează obligațiile legale stipulate în legislația națională cu privire la infrastructura stadionului.

Articolul 2 – Raportul cu regulamentele competiționale

2.01 Regulamentele UEFA relevante, aplicabile competițiilor:

- a) menționează categoria minimă a stadionului necesară pentru toate meciurile din competiția respectivă;
- b) pot stabili criterii structurale suplimentare și/sau mai stricte decât cele prevăzute de prezentul regulament pentru categoria de stadion necesară.

Articolul 3 – Rolurile și responsabilitățile

3.01 Fiecare asociație pe teritoriul căreia se desfășoară meciuri în cadrul unei competiții UEFA are următoarele responsabilități:

- a) să inspecteze fiecare stadion implicat și să completeze formularul online prin care să confirme administrației UEFA că fiecare stadion îndeplinește criteriile structurale aferente categoriei de stadion necesare;
- b) să confirme administrației UEFA faptul că stadioanele, inclusiv tribunele și dotările (sistemul de iluminat de urgență, unitățile de prim ajutor, protecția împotriva pătrunderii spectatorilor în spațiul de joc etc.) au fost atent verificate de autoritățile publice competente, iar acestea din urmă au confirmat în scris faptul că stadioanele îndeplinesc toate cerințele de securitate prevăzute de legislația națională în vigoare.

3.02 Administrația UEFA ia decizii cu privire la stadioanele care urmează a fi utilizate în baza formularului și confirmării menționate mai sus și oricăror alte informații obținute de UEFA. Deciziile respective sunt definitive.

3.03 Administrația UEFA poate inspecta stadioanele în orice moment, înaintea și în timpul desfășurării competiției UEFA în cadrul căreia sunt utilizate, pentru a verifica dacă sunt îndeplinite criteriile structurale prevăzute.

3.04 Administrația UEFA poate face excepții de la aplicarea anumitor criterii structurale, în cazul în care există dificultăți deosebite și în baza unei solicitări motivate, de exemplu, datorită legislației naționale în vigoare sau dacă îndeplinirea tuturor criteriilor prevăzute ar obliga un club sau o asociație să joace toate meciurile de acasă pe teritoriul unei alte asociații. Excepțiile se acordă întotdeauna pe o perioadă de timp limitată. Deciziile în acest sens sunt definitive.

Articolul 4 – Definițiile termenilor

4.01 În prezentul regulament, se aplică următoarele definiții și abrevieri:

- a) IFAB: International Football Association Board
- b) Cameră de control: spațiu rezervat persoanelor responsabile pentru toate aspectele de siguranță și securitate legate de meci, respectiv ofițerul șef de poliție responsabil pentru meci, responsabilul cu securitatea stadionului și echipele acestora.
- c) VIP: persoană foarte importantă (Very Important Person) invitată de organizator să asiste la meci.

4.02 În prezentul regulament contextele în care este folosit genul masculin sunt valabile și pentru celelalte genuri gramaticale.

II. Zonele rezervate jucătorilor și oficialilor

Articolul 5 – Terenul de joc

5.01 Terenul de joc trebuie să fie uniform și plat și conform cu Legile jocului aprobate de IFAB. Suprafața acestuia trebuie să fie de culoare verde, iar marcajele de culoare albă.

5.02 Pe terenul de joc nu trebuie să fie vizibile alte marcaje în afara celor pentru fotbal, așa cum sunt acestea definite de Legile jocului aprobate de IFAB.

5.03 Terenul de joc trebuie să fie acoperit în întregime cu o suprafață de joc naturală (100% gazon natural), gazon natural ranforsat (hibrid) sau gazon artificial pentru fotbal (100% fibre sintetice).

5.04 Suprafețele de joc cu gazon sintetic trebuie să îndeplinească toate condițiile de mai jos:

a) obținerea licenței FIFA corespunzătoare, care poate fi acordată doar după ce un laborator acreditat de FIFA verifică gazonul sintetic și constată că acesta îndeplinește cele mai noi standarde de calitate stabilite de FIFA;

b) conformitatea cu toate cerințele legislației naționale în vigoare.

5.05 Stadioanele trebuie să fie construite și dotate astfel încât terenul de joc să fie practicabil în orice zi în care este programat un meci, pe durata întregii perioade competiționale UEFA.

5.06 Este interzisă amplasarea de obiecte la o distanță mai mică de 21 m deasupra terenului de joc.

5.07 Zona din imediata vecinătate a terenului de joc trebuie să fie sigură pentru jucători și arbitri. Toate dotările de pe marginea terenului și elementele structurale aferente trebuie să fie amplasate astfel încât să nu pună în pericol în nici un fel jucătorii, antrenorii sau oficialii (conform Anexei B, dacă spațiul o permite).

5.08 De asemenea, terenul de joc trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

Categoria	Lungime	Lățime	Cerințe suplimentare
1 și 2	100-105 m	64-68 m	Nu există
3 și 4	105 m	68 m	Teren încălzit și/sau teren acoperit (în funcție de localizare și condițiile climatice)

Articolul 6 – Zona de încălzire

6.01 De-a lungul liniilor de tușă, în spatele primului arbitru asistent, trebuie prevăzută o zonă de încălzire pentru rezerve. Aceasta trebuie să fie acoperită cu gazon natural sau artificial bine fixat pe pământ, de preferat, de același tip cu cel care acoperă suprafața de joc. Dacă nu există spațiu suficient de-a lungul tușei, în spatele primului arbitru asistent, trebuie să se prevadă o soluție în spatele uneia dintre porți, după panourile publicitare (dacă există).

Articolul 7 – Porțile și poarta de rezervă

7.01 Stâlpii porților și barele transversale trebuie să fie din aluminiu sau alt material similar, să fie de formă circulară sau eliptică și să nu prezinte nici un fel de pericol pentru jucători. În plus, stâlpii porților și barele transversale trebuie să corespundă prevederilor Legilor jocului, aprobate de IFAB, și anume:

a) distanța dintre stâlpi trebuie să fie de 7,32m;

b) distanța între marginea inferioară a barei transversale și sol trebuie să fie de 2,44m;

c) stâlpii și barele transversale trebuie să fie de culoare albă și să aibă lățimea și adâncimea egale, care nu trebuie să depășească 12 cm ;

d) porțile trebuie să fie bine fixate pe teren.

7.02 Pe stadion trebuie să fie disponibilă o poartă de rezervă care să poată fi ușor instalată în caz de necesitate.

7.03 De asemenea, toate porțile (inclusiv cele de rezervă) trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

Categoria	
1 și 2	Nu există
3 și 4	În interiorul plasei sau în imediata apropiere a acesteia nu se vor folosi alte elemente structurale sau fizice de susținere în afara barelor de fixare a plasei pe sol și a barelor de susținere a plasei aflate în spatele și în exteriorul plasei. Nu se vor utiliza porți portabile.

Articolul 8 – Băncile pentru rezerve

8.01 Stadionul trebuie să fie dotat cu două bănci acoperite, la nivelul terenului, fiecare cu o capacitate de minimum 14 persoane și amplasate la cel puțin 4 m de linia de tușă.

8.02 Trebuie să se prevadă un post pentru cel de-al patrulea oficial, dotat cu un scaun și o masă, de preferință acoperit și situat între băncile pentru rezerve.

Articolul 9 – Catargele pentru steaguri

Stadionul trebuie să fie prevăzut cu cel puțin cinci catarge pentru steaguri sau alte tipuri de suporturi care să permită arborarea a cinci steaguri pe stadion.

Articolul 10 – Spațiile pentru jucători și oficiali

10.01 Toate spațiile prevăzute de articolele care urmează, situate în zonele rezervate jucătorilor și oficialilor, trebuie să fie bine iluminate, ventilate și/sau încălzite, clar semnalizate și dotate cu Wi-Fi.

Articolul 11 – Vestiarele

11.01 Stadioanele trebuie să fie prevăzute cu cel puțin câte un vestiar pentru fiecare echipă, dotat cu cel puțin cinci dușuri, două toalete individuale, locuri pentru cel puțin 25 de persoane, o masă de masaj, o tablă tactică și cuiere sau dulapuri pentru haine.

11.02 Stadioanele trebuie să fie prevăzute cu un vestiar pentru arbitri, care să îndeplinească cel puțin următoarele cerințe:

Categoria	Dotări minime	Dimensiuni
1 și 2	Un duș, o toaletă individuală, cinci scaune, un birou și cuiere sau dulapuri pentru haine.	Nu se aplică
3 și 4	Două dușuri, o toaletă individuală, șase scaune, un birou și cuiere sau dulapuri pentru haine.	Cel puțin 20 m ²

11.03 Stadionul trebuie să asigure accesul direct, separat și protejat al ambelor echipe și al arbitrilor de la vestiare la terenul de joc.

Articolul 12 – Camera delegatului

12.01 Stadionul trebuie să fie prevăzut cu o cameră a delegatului, rezervată exclusiv delegatului UEFA și arbitrilor observator (dacă există), care să permită accesul ușor la vestiarele echipelor și arbitrilor.

Articolul 13 – Unitatea de prim ajutor și tratament pentru jucători și oficiali

13.01 Stadionul trebuie să fie prevăzut cu o cameră specială de prim ajutor și tratament medical pentru jucători și oficiali, conformă cu Regulamentul medical al UEFA.

Articolul 14 – Postul de control antidoping

14.01 Stadionul trebuie să fie prevăzut cu un post special de control antidoping, care să corespundă cerințelor specificate de Regulamentul antidoping al UEFA.

Articolul 15 – Zonele de parcare

15.01 Stadionul trebuie să asigure un spațiu de parcare pentru cel puțin două autocare și zece autoturisme pentru echipe și oficiali, situat într-o zonă protejată, în imediata apropiere a intrării jucătorilor și oficialilor. Dacă zona de parcare nu se află în imediata apropiere a intrării jucătorilor și oficialilor, trebuie să se prevadă o zonă protejată de debarcare și îmbarcare.

Articolul 16 – Instalația de nocturnă

16.01 Pentru meciurile desfășurate în nocturnă, stadioanele trebuie să fie dotate cu o instalație de nocturnă care să asigure o iluminare medie orizontală de minimum 350 Eh(lux), măsurată conform Anexei A.

16.02 În cazul meciurilor care sunt difuzate, stadionul trebuie echipat cu o instalație de nocturnă care să asigure cel puțin următoarele niveluri de iluminare medie, măsurate conform Anexei A:

Categoria	Iluminarea orizontală	Iluminarea verticală
1	Suficientă pentru a-i permite televiziunii-gazdă difuzarea în condiții corespunzătoare a meciului.	
2	800 Eh(lux) cu raport de uniformitate U1h >0,4 și U2h >0,5	350 Ev(lux) în fiecare plan de referință, cu raport de uniformitate U1 >0,35 și U2 >0,45
3	1.200 Eh(lux) cu raport de uniformitate U1h >0,5 și U2h >0,6	750 Ev(lux) în fiecare plan de referință, cu raport de uniformitate U1 >0,4 și U2 >0,45
4	1.400 Eh(lux) cu raport de uniformitate U1h >0,4 și U2h >0,7	1.000 Ev(lux) în fiecare plan de referință, cu raport de uniformitate U1 >0,4 și U2 >0,5

16.03 În plus, pentru a garanta desfășurarea meciului chiar și în cazul unei pene de curent, stadionul trebuie să dispună de o sursă de alimentare de rezervă independentă, care să asigure cel puțin următoarele niveluri de iluminare medie orizontală:

Categoria	Pentru meciurile jucate în nocturnă	Pentru meciurile difuzate
1	Nu se aplică	Nu se aplică
2	350 Eh(lux)	350 Eh(lux)
3		800 Eh(lux)
4		900 Eh(lux) maximum 15 minute de la producerea penei de curent.

III. Zonele rezervate spectatorilor

Articolul 17 – Capacitatea

17.01 Stadioanele trebuie să aibă următoarele capacități (incluzând toate locurile standard și VIP):

Categoria	
1	200 locuri
2	1.500 locuri
3	4.500 locuri
4	8.000 locuri

17.02 Cel puțin cinci procente din capacitatea totală a stadionului trebuie să fie exclusiv la dispoziția suporterilor echipei oaspete, într-o zonă separată a stadionului.

Articolul 18 – Tribunele și dotările pentru spectatori

18.01 Scaunele pentru spectatori trebuie să fie individuale, numerotate, fixate, robuste, realizate din materiale incasabile și neinflamabile și prevăzute cu spătare cu o înălțime minimă de 30 cm de la șezut.

18.02 Tribunele trebuie să fie fixate pe o fundație portantă și să nu fie bazate pe structuri tubulare/schele și nici să nu conțină astfel de structuri. Prin materialele utilizate, proiectare și construcție, tribunele trebuie să fie clar destinate utilizării permanente.

18.3 Locurile în picioare, terasele, platformele, băncile și scaunele fără spătar sunt permise/interzise, după cum urmează:

Categoria	
1	Permise, cu condiția ca băncile și scaunele fără spătar să fie fixate.
2-4	Interzise

18.04 Stadionul trebuie să fie prevăzut cu unități de vânzare a băuturilor răcoritoare și a alimentelor, disponibile tuturor spectatorilor din fiecare sector al stadionului.

18.05 Stadioanele trebuie să fie în bună stare și toate zonele publice trebuie să fie bine iluminate. Nu trebuie să existe materiale nefixate (de ex. pietre, beton) care să prezinte pericol sau să poată fi aruncate sau utilizate în orice alt mod necorespunzător.

Articolul 19 – Accesul și ieșirea publicului și traseele de circulație

19.01 Căile de acces spre stadion, intrările, ieșirile și toate zonele publice din interiorul stadionului trebuie să fie clar indicate și semnalizate corespunzător (folosind, de exemplu, litere și numere) pentru a-i dirija pe spectatori spre și dinspre locurile lor.

19.02 Porțile de intrare și/sau turnichetele trebuie astfel proiectate încât să se evite aglomerația și să asigure deplasarea cu ușurință a fluxului de spectatori.

19.03 La fiecare intrare trebuie să se afișeze regulile de bază, care să indice obiectele interzise, de preferat sub formă de pictograme internaționale.

19.04 Toate zonele de circulație și punctele de acces și ieșire trebuie să se distingă clar de zonele cu locuri pe scaune. Toate ușile și porțile de intrare și ieșire de pe stadion trebuie să fie funcționale și să fie indicate prin pictograme universale.

19.05 Toate ușile și porțile de pe traseele de ieșire sau evacuare de pe stadion, precum și toate porțile care fac legătura între zonele rezervate spectatorilor și zona de joc (dacă există) trebuie:

- să fie funcționale și astfel proiectate încât să rămână deschise (însă sub supraveghere) pe perioada în care spectatorii se află pe stadion;
- să se deschidă spre exterior, în direcția căilor de ieșire și evacuare.

19.06 În plus, stadioanele trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește controlul accesului:

Categoria	
1 și 2	Nu se aplică
3 și 4	Toate intrările spectatorilor trebuie să fie dotate cu turnichete și un sistem electronic modern de control al biletelor proiectat să împiedice folosirea de bilete contrafăcute și să transmită în timp real către un punct central date privind fluxul și numărul de spectatori pentru a preveni aglomerarea spectatorilor pe ansamblul stadionului și pe anumite sectoare. Raportul trebuie să fie de 1 turnichet la 660 de locuri.

Articolul 20 – Sistemul de iluminat de urgență

20.01 Pentru a asigura siguranța și dirijarea spectatorilor și personalului în cazul unei pene generale de curent, stadionul trebuie să fie dotat cu un sistem de iluminat de urgență, aprobat de autoritățile locale competente, care să acopere toate zonele stadionului, inclusiv toate căile de ieșire și evacuare.

Articolul 21 – Sistemul de sonorizare

21.01 Stadionul trebuie să fie dotat cu un sistem electronic de sonorizare, cu difuzoare care să poată transmite mesajele verbale instantaneu în toate zonele stadionului.

21.02 Sistemul de sonorizare trebuie să fie utilizabil atât pentru interiorul, cât și pentru exteriorul stadionului și să fie conectat la o sursă independentă de alimentare cu energie electrică.

Articolul 22 – Grupurile sanitare pentru spectatori

22.01 În fiecare sector al stadionului trebuie să existe grupuri sanitare curate și igienice, în număr suficient, fiind luat în calcul un raport bărbat/femei de 80/20. Toaletele și pisoarele trebuie să fie echipate cu sistem de spălare. Trebuie să existe chiuvete și distribuitoare de săpun și hârtie igienică bine fixate.

22.02 Cerințele minime pentru grupurile sanitare sunt următoarele:

- a) 1 WC la 250 de bărbați;
- b) 1 pisoar la 125 de bărbați;
- c) 1 WC la 125 de femei.

Articolul 23 – Punctele de prim ajutor pentru spectatori

23.01 În fiecare sector al stadionului trebuie să existe puncte de prim ajutor pentru spectatori, complet echipate și aprobate de autoritățile locale competente.

23.02 Aceste unități trebuie să fie identificate în mod clar, iar accesul la acestea trebuie să fie marcat în mod corespunzător.

Articolul 24 – Dotările pentru spectatorii cu dizabilități

24.01 Stadionul trebuie prevăzut cu puncte de acces trasee de ieșire și locuri pe scaune speciale pentru spectatorii cu dizabilități și însoțitorii acestora. Toate aceste locuri trebuie să asigure vederea liberă către terenul de joc.

24.02 În plus, pentru persoanele cu dizabilități trebuie prevăzute grupuri sanitare speciale, precum și unități de vânzare a băuturilor răcoritoare și a alimentelor, amplasate în sectoarele unde există locuri pentru spectatorii cu dizabilități.

24.03 O toaletă pentru persoane cu dizabilități trebuie să fie disponibilă la 15 spectatori cu dizabilități.

Articolul 25 – Locurile rezervate VIP-urilor și spațiul de recepție

25.01 Stadioanele trebuie să aibă următoarele numere minime de locuri pentru VIP:

Categoria	
1 și 2	50
3	75
4	100

25.02 Locurile rezervate VIP-urilor trebuie să se afle într-o zonă acoperită a tribunei principale, între cele două suprafețe de pedeapsă, cât mai aproape de linia mediană a terenului.

25.03 Stadioanele trebuie să fie prevăzute cu un spațiu de recepție special dedicat invitaților VIP, ușor accesibil de la locurile pentru VIP.

Articolul 26 – Zona de parcare

26.01 Trebuie să fie prevăzute următoarele numere de locuri de parcare rezervate VIP-urilor, altor invitați și personalului, într-o zonă securizată:

Categoria	
1	20
2	50
3	100
4	150

Articolul 27 – Camera de control

27.01 Stadioanele trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește camera de control:

Categoria	Dotările de bază	Cerințe suplimentare
1	Nu există	Nu există
2	O cameră de control care să asigure o bună vedere de ansamblu asupra interiorului stadionului și dotată cu mijloace de comunicații radio care să asigure comunicarea între personalul și oficialii responsabili cu siguranța și securitatea pe stadion.	Nu există
3 și 4		Camera de control trebuie să fie dotată cu monitoare color conectate la sistemul de televiziune în circuit închis și cu monitoare suplimentare care să afișeze datele în timp real transmise de sistemul electronic de control al biletelor.

Articolul 28 – Sistemul de televiziune cu circuit închis

28.01 Stadioanele trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește sistemul de televiziune în circuit închis:

Categoria	
1 și 2	Nu se aplică
3 și 4	Sistem de televiziune în circuit închis care să utilizeze camere de supraveghere color, cu funcții de panoramare, înclinare și transfocare, și care să acopere toate căile de acces spre stadion și intrările, precum și toate zonele publice din incinta stadionului. Zonele din incinta stadionului care nu sunt vizibile direct din camera de control trebuie acoperite de sistemul de televiziune în circuit închis. Camerele trebuie să poată înregistra atât imagini în mișcare, cât și cadre statice.

IV – Zonele rezervate reprezentanților mass media

Articolul 29 – Zona de lucru pentru reprezentanții mass media

29.01 Reprezentanților mass media trebuie să li se pună la dispoziție cel puțin o încăpere ca zonă de lucru, dotată cu pupitre, prize electrice și acces la Internet.

29.02 Zona de lucru pentru reprezentanții mass media trebuie să asigure următorul număr minim de posturi de lucru:

Categoria	
1	10
2	20
3 și 4	30

Articolul 30 – Zona de lucru pentru fotografi

30.01 Trebuie să se prevadă o zonă de lucru pentru fotografi, care să asigure următorul număr minim de posturi de lucru și să îndeplinească cerințele suplimentare de mai jos:

Categoria	Numărul minim de posturi de lucru	Cerințe suplimentare
1 și 2	Nu se aplică	Nu se aplică
3	15	Zona de lucru pentru fotografi trebuie să fie dotată cu mese, scaune, prize electrice și conexiuni la Internet și să ofere acces ușor la terenul de joc. Poate fi o secțiune dedicată a zonei de lucru pentru reprezentanții mass media (cu extinderea corespunzătoare a spațiului total), dar este de preferat să fie o cameră separată.
4	20	

Articolul 31 – Tribuna presei

31.01 Stadioanele trebuie să aibă o tribună pentru presă rezervată reprezentanților presei scrise și comentatorilor radio. Aceasta trebuie să fie acoperită și amplasată central în tribuna principală și să beneficieze de o vedere liberă asupra întregii zone de joc și acces ușor la celelalte zone rezervate reprezentanților mass media.

31.02 În plus, stadioanele trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește tribuna acoperită a presei:

Categoria	Numărul minim de scaune	Numărul minim de scaune cu pupitru
1	10	5
2	20	10
3	30	15
4	60	30

31.03 Fiecare pupitru trebuie să fie suficient de mare pentru a se putea amplasa pe el un laptop și să fie dotat cu priză electrică și conexiune la Internet.

Articolul 32 – Platformele pentru camerele video

32.01 Tribuna principală sau cea de pe partea opusă acesteia trebuie prevăzută cu o platformă pentru camera video principală.

32.02 Platforma camerei video principale trebuie să fie acoperită, poziționată exact în dreptul liniei de centru, la o înălțime față de teren care să garanteze calitatea optimă a imaginii și vederea liberă a întregii suprafețe de joc și a zonelor din imediata vecinătate a acesteia. Baza platformei trebuie să fie dreaptă, solidă și să nu vibreze.

32.03. De asemenea, platforma camerei video principale trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

Categoria	
1	Minimum 2 m lățime și 2 m adâncime, pentru amplasarea unei camere video (numai pentru meciurile difuzate).
2 și 3	Minimum 4 m lățime și 2 m adâncime, pentru amplasarea a două camere video.
4	Minimum 6 m lățime și 2 m adâncime, pentru amplasarea a minimum trei camere video, în tribuna spre care nu bate lumina soarelui.

32.04 Sunt necesare platforme suplimentare pentru camerele video, după cum urmează:

Categoria		
1 și 2	Nu se aplică	Nu se aplică
3	Două platforme pentru camerele video pentru	Nu se aplică
4	careurile de 16 m, fiecare de minimum 2 m	O platformă pentru camera video din unghiul

	lățime și 2 m adâncime, pentru instalarea câte unei camere video, în tribuna principală, exact în dreptul liniilor de 16 m, la același nivel cu platforma pentru camera video principală sau mai sus decât aceasta.	invers, amplasată în tribuna opusă, pentru instalarea cel puțin unei camere video, și o altă platformă de minimum 2 m lățime și 2 m adâncime în tribuna din spatele fiecărei porți, pentru montarea câte unei camere video, la o înălțime care să asigure o vedere liberă a punctului de la 11 m pe deasupra barei transversale.
--	---	--

Articolul 33 – Posturile comentatorilor TV

33.01 Stadioanele trebuie să aibă următorul număr minim de posturi pentru comentatorii TV:

Categoria	
1	1 (numai pentru meciurile care se difuzează)
2	3
3	5
4	10

33.02 Posturile comentatorilor TV trebuie să fie acoperite și amplasate central între cele două linii de 16 m, pe aceeași parte cu platforma pentru camera video principală. Acestea trebuie să beneficieze de o vedere liberă asupra întregii zone de joc și zonelor imediat învecinate, să permită accesul ușor la celelalte zone rezervate reprezentanților mass media și să fie securizate și accesibile doar persoanelor autorizate. În spatele scaunelor trebuie să existe spațiu suficient pentru a le permite celorlalți comentatori să se deplaseze pentru a-și ocupa locurile.

33.03 Fiecare post de comentator trebuie să includă un pupitru de minimum 180 cm lățime, minimum trei scaune, o linie telefonică, o priză electrică, iluminat și conexiune la Internet.

Articolul 34 – Studiourile de televiziune

34.01 Stadioanele trebuie să dispună de camere care să îndeplinească următoarele cerințe și să poate fi folosite ca studiouri de televiziune, dacă este necesar:

Categoria	Numărul minim de camere	Dimensiunile minime	Cerințe suplimentare
1 și 2	1 cameră	5 m lungime x 5 m lățime x 2,5 m înălțime	Nu există
3	2 camere	5 m lungime x 5 m lățime x 2,5 m înălțime	Nu există
4			Cel puțin unul dintre studiourile de televiziune trebuie să aibă vedere liberă spre întregul teren de joc.

Articolul 35 – Zonele pentru interviuri-fulger

35.01 Stadioanele trebuie să fie prevăzută cu o zonă între teren și vestiare care să poată fi utilizată pentru posturi pentru interviuri-fulger, unde să se poată realiza interviuri TV și radio în direct.

35.02 În plus, zona destinată posturilor de realizare a interviurilor-fulger trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

Categoria	
1 și 2	Nu se aplică
3 și 4	Suficient de mare pentru minimum 4 posturi, fiecare de 4 m adâncime și 3 m lățime.

Articolul 36 – Zona carelor de reportaj

36.01 Stadioanele trebuie să dispună de o zonă securizată care să poată fi utilizată ca parcare pentru parcarele carelor de reportaj ale companiilor de televiziune. Zona respectivă trebuie să aibă cel puțin următoarele dimensiuni:

Categoria	
1	300 m ²
2	400 m ²
3	600 m ²
4	1.000 m ²

36.02 Zona carelor de reportaj trebuie:

- a) să fie situată cât mai aproape de stadion, de preferat de aceeași parte cu platforma pentru camera video principală și să fie prevăzută cu prize electrice;
- b) să ofere o suprafață liberă, stabilă și plată pentru parcare de vehicule mari și grele (respectiv, camioane de 43 de tone);
- c) să aibă un sistem de drenaj cu o capacitate suficientă pentru ca nici cablurile, nici echipamentele și nici vehiculele să nu riște să intre în contact cu apa care bălțește;
- d) să nu prezinte nici un fel de obstacole, cum ar fi arbori, clădiri și borduri și să asigure accesul liber al vehiculelor de intervenție;
- e) să asigure vedere liberă către orizontul sudic sau un sector separat pentru vehiculele pentru transmisie prin satelit, situat la maximum 50 m de marginea zonei pentru carele de reportaj.

Articolul 37 – Sala pentru conferințe de presă

37.01 Stadioanele trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește sălile pentru conferințele de presă:

Categoria	Amplasarea și dotările	Numărul minim de locuri pe scaune
1	Dacă spațiul permite, sala pentru conferințele de presă trebuie să fie amplasată în incinta stadionului. Aceasta poate fi o secțiune separată a zonei de lucru rezervate reprezentanților mass media	Nu se aplică
2	Sala pentru conferințele de presă trebuie să fie amplasată în incinta stadionului. Aceasta poate fi o secțiune separată a zonei de lucru rezervate reprezentanților mass media și trebuie să fie dotată cu un pupitru, o estradă, o platformă pentru camere video, un sistem de sunet (microfoane, boxe și sistem de distribuție audio cu minimum 16 ieșiri) și iluminat adecvat pentru difuzare.	20
3	Sala pentru conferințele de presă trebuie să fie amplasată în incinta stadionului. Aceasta trebuie să fie dotată cu un pupitru, o estradă, o platformă pentru camere video de dimensiuni suficiente pentru a permite amplasarea a minimum 8 camere, un sistem de sunet (microfoane, boxe și sistem de distribuție audio cu minimum 16 ieșiri) și iluminat adecvat pentru difuzare.	30
4	Sala pentru conferințele de presă trebuie să fie amplasată în incinta stadionului. Aceasta trebuie să fie dotată cu un pupitru, o estradă, o platformă pentru camere video de dimensiuni suficiente pentru a permite amplasarea a minimum 8 camere, un sistem de sunet (microfoane, boxe și sistem de distribuție audio cu minimum 16 ieșiri) și iluminat adecvat pentru difuzare.	50

Articolul 38 – Zona mixtă

38.01 Între vestiare și zona de parcare rezervată autocarelor echipelor trebuie prevăzut un spațiu care poate fi transformat în zonă mixtă, unde reprezentanții acreditați ai mass media le pot lua interviuri jucătorilor după meciuri.

38.02 În plus, zona mixtă trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

Categoria	
1-3	Nu se aplică
4	Să fie acoperită și de dimensiuni suficiente pentru cel puțin 50 de reprezentanți ai mass media.

V. Prevederi finale

Articolul 39 – Procedurile disciplinare

39.01 Încălcarea prezentului regulament poate atrage sancționarea de către UEFA, în conformitate cu *Regulamentul disciplinar al UEFA*.

Articolul 40 – Anexele

40.01 Toate anexele prezentului regulament fac parte integrantă din acesta.

Articolul 41 – Punerea în aplicare

41.01 Administrația UEFA poate adopta orice fel de îndrumări, directive, manuale, ghiduri sau orice alte instrumente pentru a ajuta la punerea în aplicare a prezentului regulament.

41.02 Asociațiile și cluburile vor fi anunțate regulat prin circulare cu privire la existența și emiterea unor astfel de instrumente de informare.

Articolul 42 – Textul de referință

42.01 În cazul unor neconcordanțe la interpretarea versiunilor în limbile engleză, franceză sau germană, versiunea engleză prevalează.

Articolul 43 – Adoptarea, intrarea în vigoare și abrogarea

43.01 Prezentul regulament a fost adoptat de Comitetul Executiv al UEFA în cadrul ședinței din 25 februarie 2018.

43.02 Regulamentul va intra în vigoare la data de 1 Mai 2018.

43.03 Acesta înlocuiește *Regulamentul UEFA privind infrastructura stadionului, ediția 2010*.

Pentru Comitetul Executiv al UEFA:

Aleksander Čeferin
Președinte

Theodore Theodoridis
Secretar General

Bratislava, 25 februarie 2018

ANEXA A – Calcularea iluminării medii a instalației de nocturnă (a se vedea articolele 16.01 și 16.02)

A.1 Definițiile termenilor

Iluminarea orizontală = Iluminarea într-un plan orizontal paralel cu suprafața de joc și situat la o înălțime de 1 m deasupra acesteia.

Iluminarea verticală = Iluminarea într-un plan vertical perpendicular pe suprafața de joc și situat la o înălțime de 1 m deasupra acesteia.

Uniformitatea = Gradul de uniformitate a distribuției luminii într-un plan de referință dat. Uniformitatea iluminării este exprimată folosind două raporturi de iluminare: U1 și U2.

U1 = Plaja totală de iluminare, de la minimum la maximum, la care va fi expusă o persoană sau o cameră video. Valoarea U1 contribuie la performanța vizuală.

U2 = Diferența dintre expunerea normală adaptată a unei persoane și cel mai mic nivel al iluminării din planul dat. Valoarea U2 contribuie la confortul vizual.

Lux = Unitatea de măsură a iluminării incidente pe suprafața de joc ($1 \text{ lx} = 1 \text{ lm/m}^2$).

E = Cantitate de lumină (incidentă) pe o suprafață într-un anumit punct, exprimată în luși.

A.2 Testarea

A.2.1 Echipamentul de testare: luxmetrul folosit pentru testarea iluminării trebuie să fie adecvat pentru un mediu iluminat cu o instalație de nocturnă și să aibă un senzor de lumină cu unghi larg. Luxmetrul trebuie să fie recalibrat anual.

A.2.2 Procedura de testare: terenul de joc se împarte într-o grilă cu 96 de puncte. În fiecare punct, se efectuează testul de iluminare pentru a se măsura atât iluminarea orizontală (într-un unghi), cât și iluminarea verticală (în patru unghiuri diferite). Astfel, procedura de testare presupune efectuarea unui total de 480 de teste de iluminare. Luxmetrul trebuie poziționat întotdeauna în unghiul corect pentru măsurătoarea care se efectuează. Personalul care efectuează măsurătorile nu trebuie să creeze niciun fel de umbră care ar putea influența valorile măsurate. Luxmetrul trebuie amplasat la 1 m deasupra suprafeței de joc. Valoarea iluminării măsurată pentru fiecare punct din grilă trebuie înregistrată în planul corespunzător al grilei de iluminare.

A.2.3 Testul orizontal: luxmetrul se poziționează cu fața în sus, la 1 m deasupra suprafeței de joc și paralel cu terenul, în fiecare punct.


A.2.4 Testul vertical: luxmetrul se poziționează perpendicular pe suprafața de joc, la 1 m deasupra acesteia, în fiecare punct al grilei. Apoi, luxmetrul trebuie ajustat pentru fiecare dintre cele patru poziții de testare. Pozițiile de testare sunt indicate în planul grilei de iluminare verticală și sunt la 0° , 90° , 180° și 270° . Această procedură trebuie repetată în toate cele 96 de puncte ale grilei.

A.2.5 Raporturile de uniformitate se calculează astfel:

a) U1: E min / E max

b) U2: E min / E med

ANEXA B – Organizarea terenului de joc (a se vedea articolul 5.07)

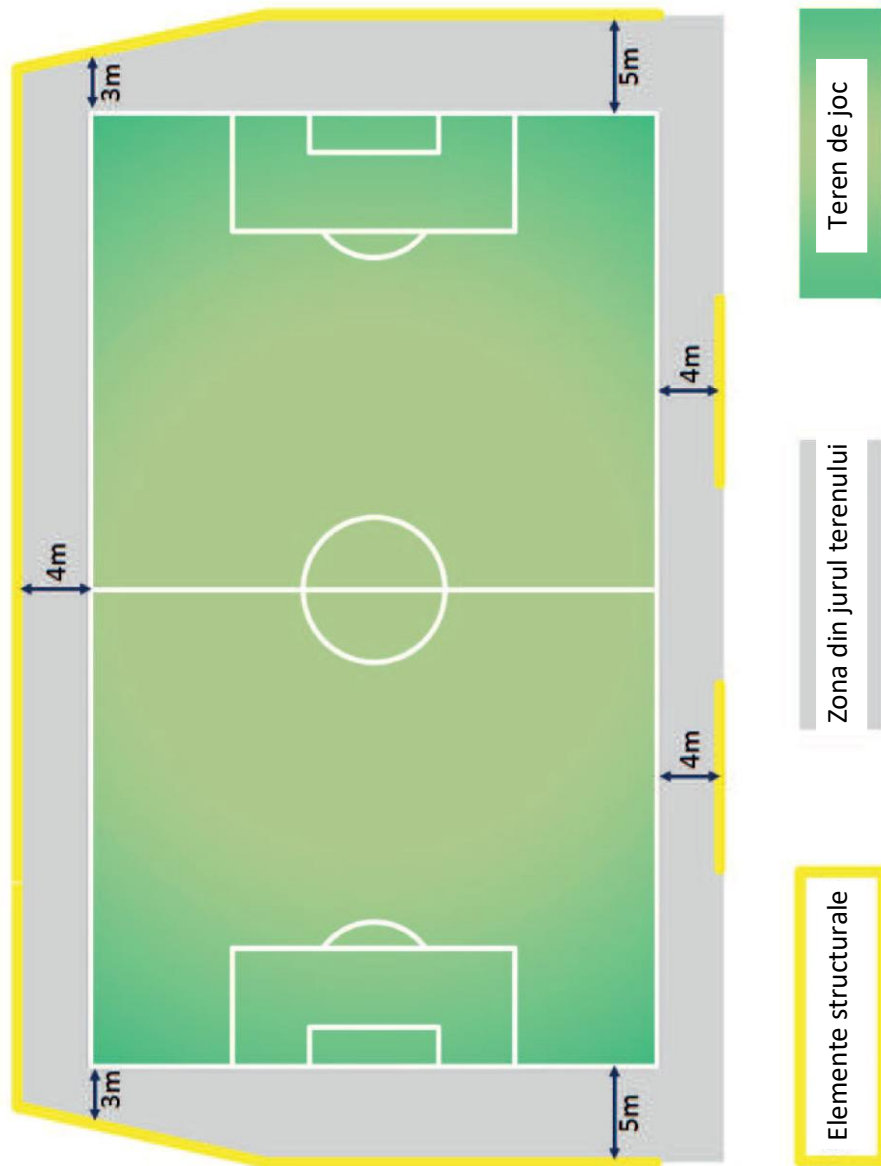

UEFA
ROUTE DE GENÈVE 46
CH-1260 NYON 2
ELVEȚIA
TELEFON: +41 848 00 27 27
FAX: +41 848 01 27 27
UEFA.com